


改善が望まれる事例

事例

嵩上げ高さの超過

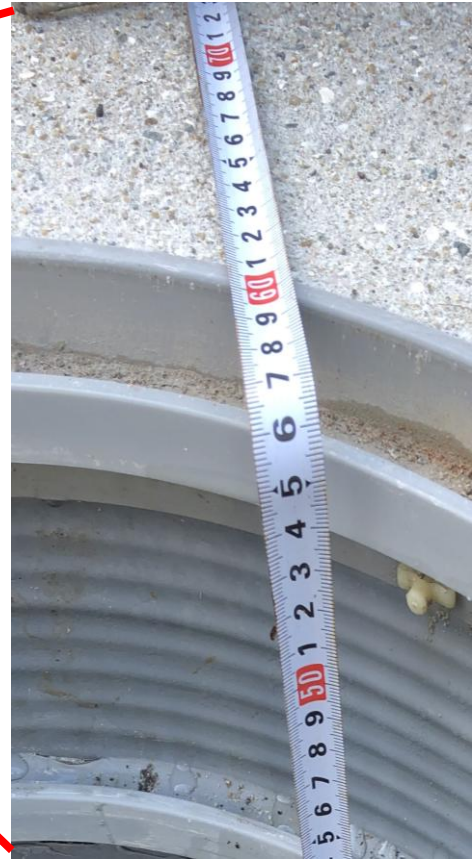

外観検査に係る項目

嵩上げの状況

指摘の状況

嵩上げが高く維持管理が困難な状況です。改善が必要です。

指摘理由

浄化槽法定検査判定ガイドラインに定められている30cmを超過している。また、維持管理作業時に地面に這いつくばらなければ、薬剤の補給やバルブの操作が行えないため。

改善にむけて

安全な作業スペースが確保できるように、嵩上げ高さが30cmとなるように浄化槽上部をピット形状とする工事を行う。

